





5.2.1. Схема установки для 2 котлов - LW

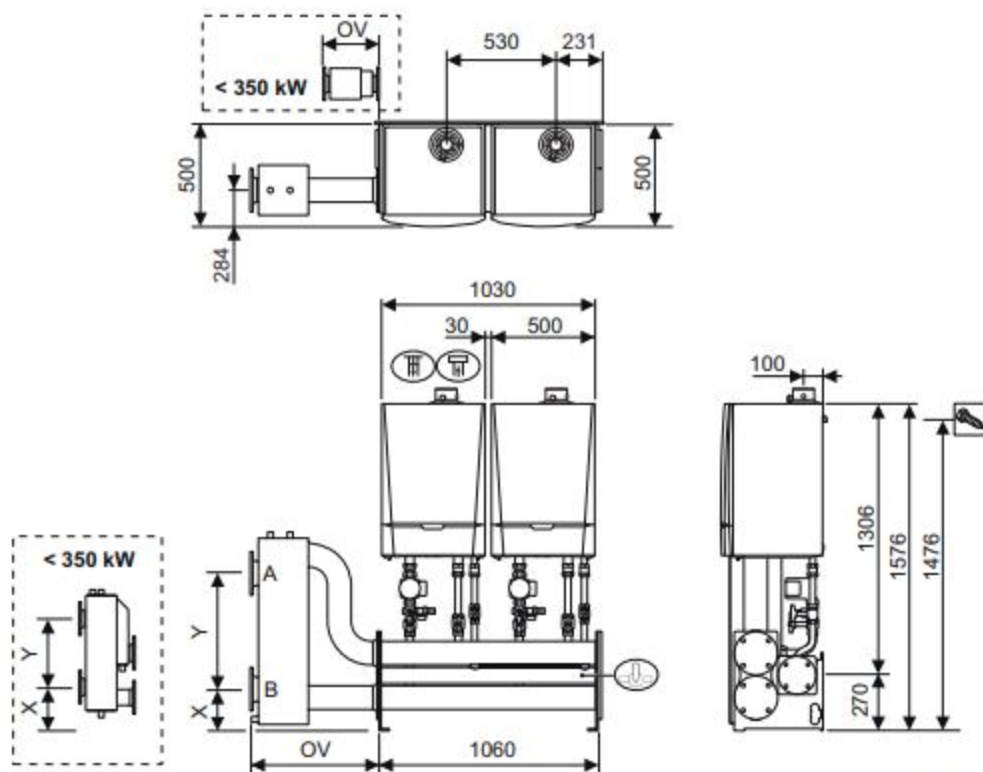

T005111-A

- A** Подающая линия системы отопления; подсоединение DN 65 / DIN 2631 (4 отверстия)
- B** Обратная линия системы отопления; подсоединение DN 65 / DIN 2631 (4 отверстия)
-  Подключение подачи газа DN 50
-  Подача воздуха / Коаксиальное подключение для отвода продуктов сгорания
MCA 45 = 80 / 125 мм
MCA 65/90/115 = 100 / 150 мм
-  Место крепления
- OV** Гидравлический разделитель
Фланец DN 65 = 279 мм
- X** Расстояние до подключения обратной линии системы отопления = 210 мм
- Y** Расстояние до подключения подающей линии системы отопления = 330 мм