СБ, ЦСБ, СБл, ЦСБл, СБ2л, ЦСБ2л

КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПРОПИТАННОЙ БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

POWER CABLES WITH PAPER-IMPREGNATED INSULATION

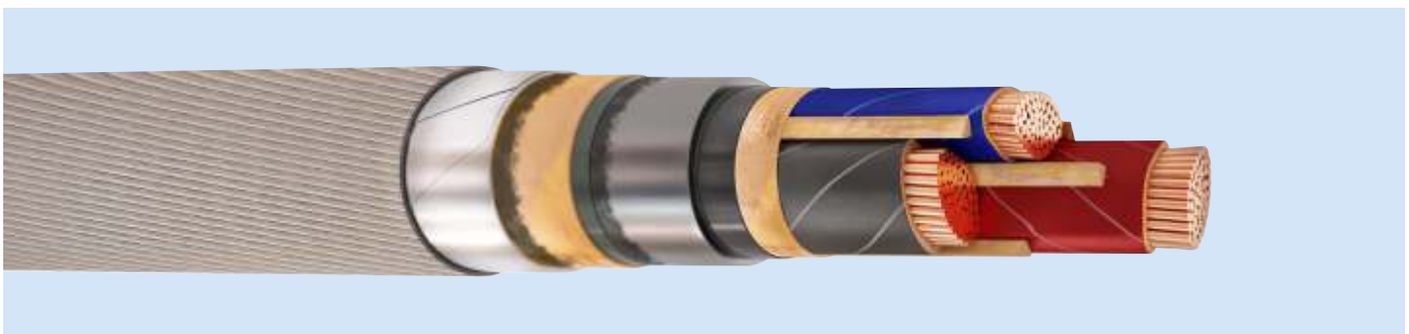

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках в электрических сетях на напряжение 1; 6; 10 кВ

APPLICATION

The cables are designed for power transmission and distribution in stationary equipment in networks of 1; 6; 10 kV voltage

КОНСТРУКЦИЯ

- **Жила -** медная многопроволочная или однопроволочная секторной или круглой формы
- **Изоляция -** бумага, пропитанная вязким составом, для кабелей с индексом “Ц” пропитанная нестекающим составом
- **Поясная изоляция -** бумага, пропитанная вязким составом, для кабелей с индексом “Ц” пропитанная нестекающим составом
- **Экран -** лента электропроводящей бумаги
- **Оболочка -** выпрессованная свинцовая
- **Защитный покров -** подушка из крепированной бумаги, пластмассовых лент для кабелей с индексами «л» и «2л», две стальные ленты и наружный покров из стеклопряжи

STRUCTURE

- **Conductor -** copper singlewire or multiwire sector or round shaped
- **Insulation -** paper impregnated with a viscous compound, for cables with index “Ц” with a non-draining compound
- **Belt insulation -** paper impregnated with a viscous compound, for cables with index “Ц” with a non-draining compound
- **Screen -** conducting paper tape
- **Sheath -** extruded lead
- **Protective cover -** crepe paper bedding, plastic tapes for cables with indices “л” and “2л”, two steel tapes and external glass yarn coating

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное напряжение, кВ,	
для кабелей марок ЦСБ, ЦСБл, ЦСБ2л	6 или 10
для кабелей марок СБ, СБл, СБ2л	1; 6 или 10
Диапазон температур эксплуатации, °С	-50 до +50
Допустимый радиус изгиба при монтаже, диаметров кабеля	15

Кабели соответствуют требованиям ГОСТ 18410-73, ТУ К04.025-93

SPECIFICATIONS

Nominal voltage, kV,	
for cables types ЦСБ, ЦСБл, ЦСБ2л	6 or 10
for cables types СБ, СБл, СБ2л	1; 6 or 10
Operating temperature range, °С	-50 to +50
Permissible bending radius for installation, cable diameters	15

The cables meet the requirements of national standard GOST 18410-73, Specs. K04.025-93



