

## **ПАСПОРТ**

Трансформаторы тока измерительные  
разъемные на напряжение 0,66 кВ  
типа ТТЭ-Р EKF PROxima

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Трансформаторы предназначены для контроля и передачи сигнала измерительной информации приборам измерения для коммерческого учета, защиты, автоматике, сигнализации и управления в сетях переменного тока на номинальное напряжение 0,66 кВ частотой 50Гц.

1.2 Трансформаторы класса точности 0,2 и 0,5 применяются для измерения в схемах учета для расчета с потребителями; класса точности 0,5S применяются для коммерческого учета электроэнергии; класса точности 1 применяются в схемах защиты, сигнализации управления.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Трансформаторы подразделяются по следующим основным признакам:

- по принципу конструкции: шинные ТТЗ-Р-хх (хх-размер окна под шину);
- по виду изоляции: в пластмассовом корпусе;
- по числу ступеней трансформации: одноступенчатые;
- по числу вторичных обмоток: для измерения и учета;
- по числу коэффициентов трансформации: с одним коэффициентом трансформации.

2.2 Основные параметры трансформаторов приведены в таблице №1

Наименование параметров	Модификация трансформаторов				
	ТТЗ-Р 23	ТТЗ-Р 58	ТТЗ-Р 88	ТТЗ-Р 812	ТТЗ-Р 816
Номинальное напряжение $U_{ном}$ , кВ	0,66				
Наибольшее рабочее напряжение, кВ	0,72				
Номинальная частота напряжения сети $f_{ном}$ , Гц	50				
Номинальный первичный ток трансформатора $I_{1ном}$ , А	150, 250, 300, 400	250, 300, 400, 500, 600	400, 500, 600, 800, 1000	1000, 1250, 1500	1000, 1500, 2000, 2500, 3000
Номинальный вторичный рабочий ток $I_{2ном}$ , А	5				
Номинальная вторичная нагрузка $S_{2ном}$ с коэффициентом мощности $\cos \phi = 0,8$ , В•А	2,5-5		3,5-7,5	7,5-10	7,5-25
Класс точности	0,5				
Ном. коэффициент трансформации $n_{ном}$ , определяемый по формуле	$n_{ном} = \frac{I_{1ном}}{I_{2ном}}$				
Номинальный коэффициент безопасности вторичной обмотки, КБном	5				
Испытательное одноминутное напряжение частотой 50 Гц, кВ	3				
Масса, кг, не более	0,75	0,9	1,2	1,6	4,3

2.3 Размеры окна магнитопровода трансформаторов для установки шины или кабеля, в качестве первичной обмотки указаны в таблице 2.

Таблица 2.

Наименование параметра	Модификация				
	ТТЗ-Р 23	ТТЗ-Р 58	ТТЗ-Р 88	ТТЗ-Р 812	ТТЗ-Р 816
Размер окна, мм	21x32	50x80	81x81	80x121	72x147

2.4 Габаритные, установочные размеры трансформаторов тока типа ТТЗ-Р представлены на рис. 1.

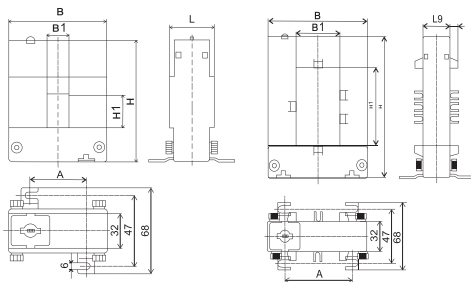


Рисунок 1

Таблица 3. Габаритные и установочные размеры модификаций ТТЗ-Р

Модификация	Размер, мм					
	A	B	B1	H	H1	L
ТТЗ-Р 23	53,5	90	21	115	32	40
ТТЗ-Р 58	79,5	115	50	150	80	32
ТТЗ-Р 88	109	145	81	150	81	32

## 2.5 Метрологические характеристики

2.5.1 Метрологические характеристики установлены для следующих рабочих условий применения трансформаторов:

- а) частота переменного тока ( $50 + 0,5$ ) Гц;
- б) первичный ток в соответствии с таблицей 1;
- в) значение вторичной нагрузки в соответствии с таблицей 1;
- г) трансформаторы должны сохранять работоспособность при воздействии следующих факторов:

- диапазон температуры окружающей среды от  $-45\text{ }^{\circ}\text{C}$  до  $+45\text{ }^{\circ}\text{C}$ ;
- максимальная относительная влажность воздуха при  $+25\text{ }^{\circ}\text{C}$  не более 98%;
- высота над уровнем моря, не более 1000 м.

2.5.2 Пределы допускаемых погрешностей вторичных обмоток для измерений и учета в рабочих условиях применения по 2.5.1 при установленном режиме должны соответствовать значениям, указанным в таблице 4.

Погрешности не должны выходить за пределы допускаемых областей. Для трансформаторов с номинальными вторичными нагрузками 5 и 10 ВА нижний предел вторичных нагрузок 3.75 ВА.

Таблица 4

Класс точности	Первичный ток, % номинального значения	Предел допускаемой погрешности			Предел вторичной нагрузки, % номинального значения
		токовой, %	угловой		
0,5	5 20 100-120	$\pm 1,5$ $\pm 0,75$ $\pm 0,5$	$\pm 90'$ $\pm 45'$ $\pm 30'$	$\pm 2,7$ срад $\pm 1,35$ срад $\pm 0,9$ срад	25-100

## 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 В комплект поставки входят:

- трансформатор тока ТТЗ-Р (одна из модификаций) – 1 шт.;
- держатели для крепления на шине – 4 шт.;
- винты для крепления на шине – 8 шт.;
- упаковочная коробка – 1 шт.;
- паспорт – 1 экз.

## 4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

4.1 Конструкция трансформаторов тока представляет собой кольцевой разъемный магнитопровод с вторичной обмоткой, заключенный в изолирующий корпус из самозатухающего пластика. В качестве первичной обмотки используют шину или кабель, которые устанавливаются в окне магнитопровода трансформатора.

4.2 Трансформаторы обеспечивают преобразование переменного тока первичной обмотки в переменный ток для измерения с помощью стандартных измерительных приборов от цепи высокого напряжения.

## **5. МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ**

### **5.1 Подготовка трансформатора к использованию**

5.1.1 Трансформаторы не требуют специальной подготовки к эксплуатации кроме внешнего осмотра, подтверждающего отсутствие видимых повреждений корпуса и коррозии контактных выводов вторичной обмотки, загрязнения его поверхности, наличие четкой маркировки и свидетельства о поверке. Пригодность трансформатора к эксплуатации в данной сети должна быть установлена посредством сравнения с техническими данными трансформатора.

### **5.1.2 Монтаж трансформаторов.**

5.1.2.1 При монтаже и эксплуатации трансформаторов необходимо соблюдать «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок до 1000 В», а также указания данного руководства по эксплуатации.

5.1.2.2 Монтаж, подключение и пуск в эксплуатацию трансформатора должен осуществлять только квалифицированный персонал.

### **5.1.2.3 Установка трансформаторов осуществляется:**

- на монтажной панели в щитовом оборудовании при помощи держателей;
- с помощью винтов на шине, относительно которой будут производиться измерения.

5.1.2.4 Шина или кабель, проходящие через окно трансформатора, должны быть закреплены таким образом, чтобы ось шины или кабеля совпала с осью окна трансформатора тока.

5.1.2.5 Стороны трансформаторов, соответствующие входу и выходу первичной обмотки обозначаются Л1 и Л2, выводы вторичной обмотки обозначаются И1 и И2.

### **5.2 Условия эксплуатации:**

- высота над уровнем моря не более 1000м;
- рабочее положение - любое;
- в части стойкости к внешним воздействующим факторам при нормальных условиях эксплуатации трансформаторы соответствуют группе М4 по ГОСТ 17516.1.

### **5.3 Требования безопасности при эксплуатации трансформаторов.**

5.3.1. По способу защиты от поражения электрическим током трансформаторы соответствуют классу 0 по ГОСТ 12.2.007.0-75 и должны устанавливаться в распределительные щиты, имеющие класс защиты не ниже 1.

### **5.3.2. Сопротивление изоляции обмоток трансформаторов не менее:**

- 40 МОм – для первичных обмоток;
- 20 МОм – для вторичных обмоток.

5.3.3. Корпус трансформаторов выполнен из пластмассы и не имеет подлежащих заземлению металлических частей.

Вторичная обмотка трансформаторов должна быть заземлена.

5.3.4. Во время эксплуатации вторичная обмотка трансформаторов должна быть подключена к нагрузке, так как при разомкнутой вторичной цепи на выводах вторичной обмотки возникает напряжение, опасное для изоляции вторичной обмотки, окружающих электроприборов, жизни техперсонала. Поэтому по правилам технической эксплуатации необходимо неиспользуемые вторичные обмотки закорачивать, а все вторичные обмотки трансформаторов тока необходимо заземлять, все эти действия допускаются только после снятия напряжения с первичной обмотки трансформатора.

5.3.5. Запрещается эксплуатация трансформаторов при повреждениях корпуса и изоляции присоединяемых проводников электросети.

5.4. Схемы подключения амперметров через трансформаторы тока на рис. 2.

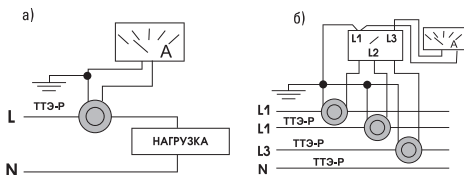


Рисунок 2

## 6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1. Трансформаторы не подлежат ремонту эксплуатирующими организациями и не требуют специального обслуживания при эксплуатации.

6.2. Рекомендуется проводить профилактические осмотры с периодичностью, определяемой графиком осмотра всей электроустановки. При профилактических осмотрах проверяется состояние поверхности изоляции контактных соединений, надежность болтовых соединений, крепление трансформатора к конструкции распределительного щита и очистка корпуса трансформатора от пыли и загрязнений.

## **7. ПОВЕРКА**

7.1 Первичная и периодическая поверка трансформаторов осуществляется по ГОСТ 8.217-2003.

7.2 Межповерочный интервал – 10 лет.

## **8. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ**

8.1 Транспортирование и хранение трансформаторов должны соответствовать ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150.

8.2 Транспортирование трансформаторов допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных трансформаторов от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги.

8.3 Хранение трансформаторов осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от – 45 °С до + 45 °С и относительной влажности 98% при + 25 °С.

## **9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

9.1 Гарантийный срок эксплуатации трансформаторов – 7 лет со дня продажи при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

9.2 Средний срок службы трансформаторов – 25 лет.

9.3 Гарантийный срок хранения – 7 лет.

## **10. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ**

10.1 При обнаружении неисправностей трансформатора в период гарантийных обязательств следует сообщить по адресу:

ООО «Электрорешения»  
127273, Россия, Москва, ул. Отрадная, д. 2Б, стр. 9, 5 этаж.  
Тел./факс +7 (495) 788-88-15 (многоканальный)  
info@ekf.su  
www.ekfgroup.com

- 1) заводской номер, дату выпуска и ввода в эксплуатацию трансформатора;
- 2) характер дефекта;
- 3) номер контактного телефона и свой адрес.

## 11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПОВЕРКЕ

11.1 Трансформатор тока измерительный на номинальное напряжение 0,66 кВ типа ТТЭ модификации \_\_\_\_\_ класса точности \_\_\_\_\_

заводской номер \_\_\_\_\_ соответствует требованиям

ГОСТ 7746-2001 и признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Штамп технического контроля изготовителя \_\_\_\_\_

Поверитель \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

## 12. ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Штамп магазина \_\_\_\_\_

