

СЕРТИФИКАТ СОТВЕТСТВИЯ



№ TC RU C-CH.ME77.B.01464

Серия RU № 0086722

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции ООО "Центр по сертификации стандартизации и систем качества электро-машиностроительной продукции", Адрес: 141400, РФ, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, д. 29, Фактический адрес: 141400, Московская обл., г. Химки, ул. Ленинградская, 29, Телефон: 74957812587, Факс: (495) 7812588. E-mail: oc.elmash@gmail.com, Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ME77, выдан 13.05.2010 Ростехрегулированием

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО «АББ», Адрес: 117997, Россия, город Москва, ул. Обручева, дом 30/1, строение 2, ОГРН: 1027739194340, Телефон: 74957772220, Факс: 74957772221, E-mail: office.cs@ru.abb.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ABB Switzerland Ltd. Low Voltage Products, Адрес: Швейцария, Fulachstrasse 150, CH-8201 Schaffhausen, (см. Приложение – бланк № 0068920)

ПРОДУКЦИЯ

Выключатели автоматические дифференциального тока без встроенной защиты от сверхтоков серии F404...*, где * – характеристика дифференциального расцепителя – А, А-К, А-S, А-LF; номинальный ток – 25А - 63А; дифференциальный ток – 0.03 - 0.5А, Серийный выпуск в соответствии с EN 61008-1

КОД ТН ВЭД ТС

8536303000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"; ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокол испытаний № 53Н4ЕМ/ТС от 17.04.2014г. ИЦ ООО «ЭЛМАШ» (РОСС RU.0001.21МИ04, срок действия с 13.05.2010 по 13.05.2015); акты анализа состояния производства №№ АА-32/2014 от 04.04.2014, АА-159/2013 от 18.07.2013 ОС ООО "Элмаш" (РОСС RU.0001.11ME77), схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия, срок хранения и срок службы указаны в сопроводительной документации изготовителя


СРОК ДЕЙСТВИЯ С

25.04.2014

ПО

24.04.2019

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

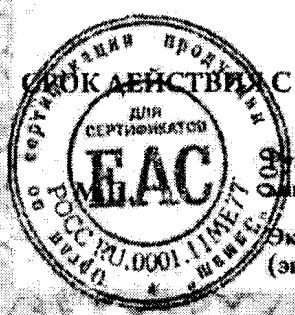

Ководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации


Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Ю.Н. Никитин
(инициалы, фамилия)

В.А. Дружинин
(инициалы, фамилия)

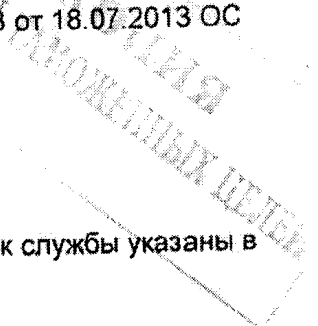



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC RU C-CH.ME77.B.01464

Серия RU № 0068020

Перечень предприятий-изготовителей продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Полное наименование предприятия-изготовителя	Адрес (место нахождения)
ABB Switzerland Ltd. Low Voltage Products	Швейцария, Fulgohstrasse 150, CH-8201 Schaffhausen
ABB S.p.A - ABB SACE Division, Италия	Италия, Via Ardeatina 2491 00040 Santa Palomba (RM)

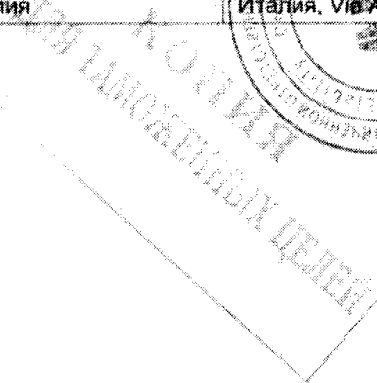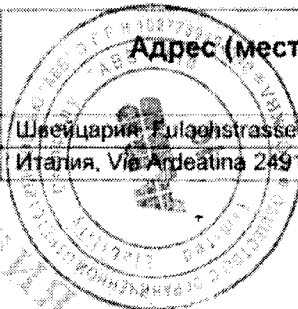

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации
 Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

[Signature]
 (подпись)
[Signature]
 (подпись)

Ю.Н. Никитин
 (инициалы, фамилия)
 В.А. Дружинин
 (инициалы, фамилия)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-СН.ПБ49.В.00435
(номер сертификата соответствия)

ТР 1871187
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «АББ», Адрес: 117997, Россия, город Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.2,
(наименование и место нахождения заявителя) ОГРН: 1027739194340, Телефон: 84957772220, Факс: 84957772221, E-mail: office.cs@ru.abb.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «ABB Switzerland Ltd. Low Voltage Products», Адрес: Швейцария, Fulachstrasse 150
(наименование и место нахождения изготовителя продукции) CH-8201 Schaffhausen, (см. Приложение – бланк № 0434237)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ электрооборудования ООО "ЭЛМАШ", Адрес: 141400, Московская обл., г. Химки, ул. Ленинградская, 29, Телефон: +74957812587, Факс: +74957812588, E-mail: oc.elmash@gmail.com,
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) ОГРН: 11050447004226, Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ49.25.08.2010 выдан МЧС России

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) Серийный выпуск, Автоматические выключатели дифференциального тока без встроенной защиты от сверхтоков, серии F404...*, где * - характеристика дифференциального расцепителя – А, А-К, А-S, А-LF; номинальный ток – 25А - 63А; дифференциальный ток – 0.03А - 0.5А

код ОК 005 (ОКП)

342100

код ЕКПС

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ), (см. Приложение – бланк № 0434236)

код ТН ВЭД России

8536303000

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

протокол испытаний № 6LV/2014 от 30.04.2014 ИЛЭ ООО «ЭЛМАШ» (ТРПБ.RU.ИН.18, срок действия с 25.08.2010г. по 25.08.2015);

отчеты об анализе состояния производства № АА-32/2014 от 04.04.2014, АА-159/2013 от 18.07.2013 ОС ООО «ЭЛМАШ» (ТРПБ.RU.ПБ49), схема сертификации: 4с

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 15.05.2014 по 26.04.2016



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Д.А. Дружинин

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

В.А. Дружинин

КОПИЯ
НЕ ДЛЯ ТАМОЖЕННЫХ ЦЕЛЕЙ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-СН.ПБ49.В.00435



(обязательная сертификация)

ТР 0434237

(учетный номер бланка)

Перечень предприятий-изготовителей продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Полное наименование предприятия-изготовителя	Адрес (место нахождения)
«ABB Switzerland Ltd. Low Voltage Products»	Швейцария, Fulachstrasse 150 CH-8201 Schaffhausen
«ABB S.p.A. – ABB SACE Division»	Италия, Via Ardeatina 2491 00040 Santa Palomba (RM)

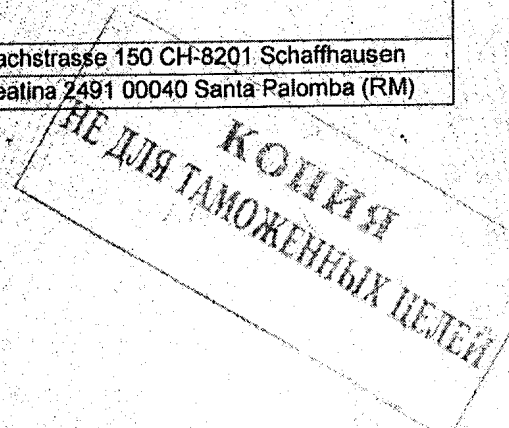

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Д.А. Дружинин

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

В.А. Дружинин



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-СН.ПБ49.В.00435 (обязательная сертификация)

ТР 0434236
(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 51326.1-99	Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения без встроенной защиты от сверхтоков. Часть 1. Общие требования и методы испытаний. (Пост. Госстандарта России № 478-ст от 30.11.1999)	р. 6, п.п. 8.4, 8.5, 8.9, 8.10, 8.15

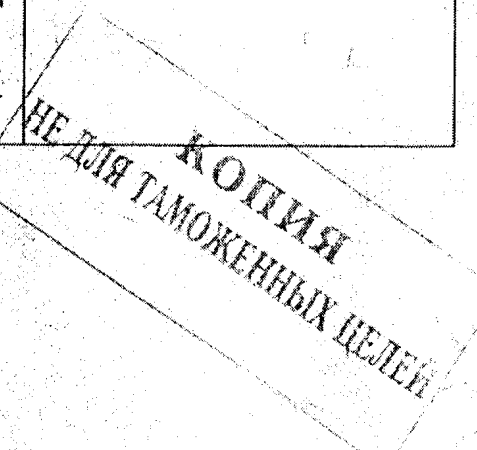

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Д.А. Дружинин

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

В.А. Дружинин