



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.MA09.B.00117

Серия RU № 0167485

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью
"Томский центр сертификации и менеджмента",

Адрес: 634003, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Пушкина, дом 44,

Фактический адрес: 634003, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Пушкина, дом 44, Телефон: 83822700900 (доп. 13010),

Факс: 83822700900 (доп. 13034), E-mail: rybalko_o@niki.ru,

Аттестат рег. № РОСС RU.0001.10MA09, 28.05.2013 Федеральной службой по аккредитации.


ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Холдинг Кабельный Альянс",
ОГРН: 1116658014032, Адрес: 620028, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Владимира
Мельникова, дом 2, Фактический адрес: 620028, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул.
Владимира Мельникова, дом 2, Телефон: 83432833333, Факс: 83432478330, E-mail: office@holdcable.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество "Электрокабель" Кольчугинский завод", адрес местонахождения
и фактический адрес: 601785, Россия, Владимирская область, г. Кольчугино, ул. Карла Маркса, дом 3;
Акционерное общество "Сибкабель", адрес местонахождения и фактический адрес: 634003, Россия, Томская
область, г. Томск, ул. Пушкина, дом 46.

ПРОДУКЦИЯ Кабели монтажные экранированные и неэкранированные на напряжение до 500 В,
марок: (смотри Приложение №№ 0050205, 0050206, 0050207 к сертификату соответствия).
Выпускаемые по ТУ 16.K73.146-2016 «Кабели монтажные экранированные и неэкранированные на
напряжение до 500 В». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 8544

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011
"О безопасности низковольтного оборудования".

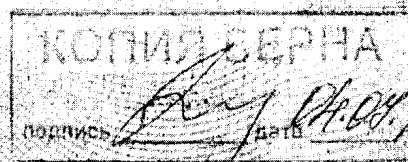

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Смотри Приложение № 0050204 к сертификату соответствия с
протоколами Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Томский центр сертификации и
менеджмента", аттестат аккредитации № RA.RU.21AG95 от 13.08.2015; смотри Приложение № 0050204 к сертификату
соответствия с протоколами Испытательного центра кабельных, электроустановочных изделий и электроизоляционных
материалов ПАО "Научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический кабельный институт (НИКИ)
с опытным производством", аттестат аккредитации № RA.RU.22ME94 от 02.03.2015; акта о результатах анализа
состояния производства № 33 от 14.07.2016 органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью
"Томский центр сертификации и менеджмента", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.10MA09 от 28.05.2013 по
28.05.2018.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения кабелей ОЖЗ по ГОСТ 15150.
Срок хранения кабелей на открытых площадках – не более 2 лет, под навесом – не более 5 лет, в
закрытых помещениях – не более 10 лет. Срок службы кабелей – не менее 30 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ

21.10.2016

ПО 20.10.2021

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

О.Э.Рыбалко

(инициалы, фамилия)

Ю.А.Мордвинов

(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №ТС RU C-RU.MA09.B.00117

Серия RU № 0050204

Лист 1

Сертификат выдан на основании

Протоколов сертификационных испытаний № 119, № 120 от 04.08.2016, №121, № 122 от 05.08.2016, № 136, № 137 от 25.08.2016, № 138, № 139 от 26.08.2016, № 141 от 29.08.2016, № 151 от 29.09.2016, № 158, № 159 от 19.10.2016 Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Томский центр сертификации и менеджмента", аттестат аккредитации № RA.RU.21AG95 от 13.08.2015;

протоколов сертификационных испытаний № 263, № 264, № 265, № 267, №268, № 269 от 16.08.2016, № 270 от 01.09.2016, № 271 от 06.09.2016, № 272 от 07.09.2016, № 275, № 277, № 278, № 279 от 16.09.2016, № 280, № 281, №282 от 19.09.2016, № 266, № 273, №274, №276 от 20.09.2016

Испытательного центра кабельных, электроустановочных изделий и электроизоляционных материалов ПАО "Научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический кабельный институт (НИКИ) с опытным производством", аттестат аккредитации № RA.RU.22ME94 от 02.03.2015.




Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации
Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



(подпись)

(подпись)

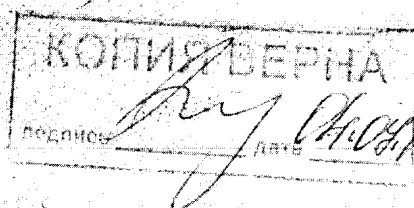

О.Э.Рыбалко

(инициалы, фамилия)

Ю.А.Мордвинов

(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-RU.MA09.B.00117

Серия RU № 0050205

Лист 2

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ТС 8544

Наименование, марки продукции, выпускаемые
по техническим условиям ТУ 16.К73.146-2016 «Кабели монтажные экранированные и
неэкранированные на напряжение до 500 В»

1. Кабели монтажные многожильные, с токопроводящими жилами из медных луженых или медных проволок, с изоляцией (жил, пар или троек) и оболочкой из поливинилхлоридного пластика, в том числе экранированные, в том числе бронированные, на напряжение до 500 В, марок:

МКШВ, МКШВ-в, МКШВ (м), МКЭШВ, МКЭШВ (м), МКЭШВ-в, МКЭлШВ, МКЭфШВ, МККШВ, МККШВ-в, МККШВ (м), МКЭКШВ, МКЭКШВ-в, МКЭКШВ(м), МКЭфКШВ, МКЭлКШВ, МКЭфКШВ, МКЭмКШВ. Класс пожарной опасности О1.8.2.5.4

2. Кабели монтажные многожильные, с токопроводящими жилами из медных луженых или медных проволок, с изоляцией (жил, пар или троек) из поливинилхлоридного пластика и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, в том числе экранированные, в том числе бронированные, на напряжение до 500 В, марок:

МКШВнг(А), МКШВ-внг(А), МКШВнг(А)(м), МКЭШВнг(А), МКЭШВ-внг(А), МКЭШВнг(А)(м), МКЭлШВнг(А), МКЭфШВнг(А), МККШВнг(А), МККШВ-внг(А), МККШВнг(А)(м), МКЭКШВнг(А), МКЭКШВ-внг(А), МКЭфКШВнг(А), МКЭлКШВнг(А), МКЭКШВнг(А)(м), МКЭмКШВнг(А). Класс пожарной опасности П16.8.2.5.4

3. Кабели монтажные многожильные, с токопроводящими жилами из медных луженых или медных проволок, с изоляцией (жил, пар или троек) и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, в том числе экранированные, в том числе бронированные, в том числе холодостойкие, в том числе огнестойкие, на напряжение до 500 В, марок:

МКШВнг(А)-LS, МКШВ-внг(А)-LS, МКШВнг(А)-LS-ХЛ, МКШВнг(А)-LS(м), МКЭШВнг(А)-LS, МКЭШВнг(А)-LS(м), МКЭШВ-внг(А)-LS, МКЭШВнг(А)-LS-ХЛ, МКЭлШВнг(А)-LS, МКЭфШВнг(А)-LS, МККШВнг(А)-LS, МККШВ-внг(А)-LS, МККШВнг(А)-LS-ХЛ, МККШВнг(А)-LS(м), МКЭКШВнг(А)-LS, МКЭКШВ-внг(А)-LS, МКЭКШВнг(А)-LS-ХЛ, МКЭКШВнг(А)-LS(м), МКЭфКШВнг(А)-LS, МКЭлКШВнг(А)-LS, МКЭмКШВнг(А)-LS.

Класс пожарной опасности П16.8.2.2.2 ;

МКШВнг(А)-FRLS, МКШВ-внг(А)-FRLS, МКШВнг(А)-FRLS(м), МКШВнг(А)-FRLS-ХЛ, МКЭШВнг(А)-FRLS, МКЭШВнг(А)-FRLS(м), МКЭШВ-внг(А)-FRLS, МКЭлШВнг(А)-FRLS, МКЭфШВнг(А)-FRLS, МККШВнг(А)-FRLS, МККШВ-внг(А)-FRLS, МККШВнг(А)-FRLS(м), МКЭКШВнг(А)-FRLS, МКЭКШВ-внг(А)-FRLS, МКЭКШВнг(А)-FRLS(м), МКЭфКШВнг(А)-FRLS, МКЭлКШВнг(А)-FRLS, МКЭКШВ-внг(А)-FRLS, МКЭфКШВнг(А)-FRLS, МКЭмКШВнг(А)-FRLS. Класс пожарной опасности П16.1.2.2.2



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



(подпись)
(подпись)

КОПИЯ ВЕРНА
подпись _____ дат _____

О.Э.Рыбалко
(инициалы, фамилия)

Ю.А.Мордвинов
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU.C-RU.MA09.B.00117

Серия RU № 0050206

Лист 3

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ТС 8544

Наименование, марки продукции, выпускаемые
по техническим условиям ТУ 16.К73.146-2016 «Кабели монтажные экранированные и
неэкранированные на напряжение до 500 В»

4. Кабели монтажные многожильные, с токопроводящими жилами из медных луженых или медных проволок, с изоляцией (жил, пар или троек) и оболочкой из полимерных композиций, не содержащей галогенов, в том числе экранированные, в том числе бронированные, в том числе холодостойкие, в том числе огнестойкие, на напряжение до 500 В, марок: МКШВнг(А)-HF, МКШВ-внг(А)-HF, МКШВнг(А)-HF-ХЛ, МКШВнг(А)-HF(м), МКЭШВнг(А)-HF, МКЭШВнг(А)-HF(м), МКЭШВ-внг(А)-HF, МКЭШВнг(А)-HF-ХЛ, МКЭлШВнг(А)-HF, МКЭфШВнг(А)-HF, МККШВнг(А)-HF, МККШВнг(А)-HF-ХЛ, МККШВ-внг(А)-HF, МККШВнг(А)-HF(м), МКЭКШВнг(А)-HF, МКЭКШВ-внг(А)-HF, МКЭКШВнг(А)-HF-ХЛ, МКЭКШВнг(А)-HF(м), МКЭфКШВнг(А)-HF, МКЭлКШВнг(А)-HF, МКЭмКШВнг(А)-HF. Класс пожарной опасности П16.8.1.2.1; МКШВнг(А)-FRHF, МКШВ-внг(А)-FRHF, МКШВнг(А)-FRHF-ХЛ, МКШВнг(А)-FRHF(м), МКЭШВнг(А)-FRHF, МКЭШВнг(А)-FRHF(м), МКЭШВ-внг(А)-FRHF, МКЭШВнг(А)-FRHF-ХЛ, МКЭлШВнг(А)-FRHF, МКЭфШВнг(А)-FRHF, МККШВнг(А)-FRHF, МККШВ-внг(А)-FRHF, МККШВнг(А)-FRHF-ХЛ, МККШВнг(А)-FRHF(м), МКЭКШВнг(А)-FRHF, МКЭКШВ-внг(А)-FRHF, МКЭКШВнг(А)-FRHF-ХЛ, МКЭКШВнг(А)-FRHF(м), МКЭфКШВнг(А)-FRHF, МКЭлКШВнг(А)-FRHF, МКЭмКШВнг(А)-FRHF. Класс пожарной опасности П16.1.1.2.1

5. Кабели монтажные многожильные, с токопроводящими жилами из медных луженых или медных проволок, с изоляцией (жил, пар или троек) и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, с низкой токсичностью продуктов горения, в том числе экранированные, в том числе бронированные, в том числе огнестойкие, на напряжение до 500 В, марок: МКШВнг(А)-LSLTx, МКШВ-внг(А)-LSLTx, МКШВнг(А)-LSLTx(м), МКЭШВнг(А)-LSLTx, МКЭШВнг(А)-LSLTx(м), МКЭШВ-внг(А)-LSLTx, МКЭлШВнг(А)-LSLTx, МКЭфШВнг(А)-LSLTx, МККШВнг(А)-LSLTx, МККШВнг(А)-LSLTx(м), МККШВ-внг(А)-LSLTx, МКЭКШВнг(А)-LSLTx, МКЭКШВ-внг(А)-LSLTx, МКЭКШВнг(А)-LSLTx(м), МКЭфКШВнг(А)-LSLTx, МКЭлКШВнг(А)-LSLTx, МКЭмКШВнг(А)-LSLTx. Класс пожарной опасности П16.8.2.1.2; МКШВнг(А)-FRLSLTx, МКШВ-внг(А)-FRLSLTx, МКШВнг(А)-FRLSLTx(м), МКЭШВнг(А)-FRLSLTx, МКЭШВнг(А)-FRLSLTx(м), МКЭШВ-внг(А)-FRLSLTx, МКЭлШВнг(А)-FRLSLTx, МКЭфШВнг(А)-FRLSLTx, МККШВнг(А)-FRLSLTx, МККШВ-внг(А)-FRLSLTx, МККШВнг(А)-FRLSLTx(м), МКЭКШВнг(А)-FRLSLTx, МКЭКШВ-внг(А)-FRLSLTx, МКЭКШВнг(А)-FRLSLTx(м), МКЭфКШВнг(А)-FRLSLTx, МКЭлКШВнг(А)-FRLSLTx, МКЭмКШВнг(А)-FRLSLTx. Класс пожарной опасности П16.1.2.1.2



Исполнитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации
Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

КОПИЯ ВЕРНА

подпись

дата

О.Э.Рыбалко

(инициалы, фамилия)

Ю.А.Мордвинов

(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC RU C-RU.MA09.B.00117

Серия RU № 0050207

Лист 4

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия



Код ТН ВЭД ТС 8544

Наименование, марки продукции, выпускаемые
по техническим условиям ТУ 16.К73.146-2016 «Кабели монтажные экранированные и
неэкранированные на напряжение до 500 В»

6. Кабели монтажные многожильные, с токопроводящими жилами из медных луженых или медных проволок, с изоляцией (жил, пар или троек) из полимерной композиции, не содержащей галогенов и оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов, светостойкой, в том числе экранированные, в том числе бронированные, в том числе огнестойкие, на напряжение до 500 В, марок: МКШВнг(А)-HF-УФ, МКЭШВнг(А)-HF-УФ, МККШВнг(А)-HF-УФ, МКЭКШВнг(А)-HF-УФ. Класс пожарной опасности П16.8.1.2.1; МКШВнг(А)-FRHF-УФ, МКЭШВнг(А)-FRHF-УФ, МККШВнг(А)-FRHF-УФ, МКЭКШВнг(А)-FRHF-УФ. Класс пожарной опасности П16.1.1.2.1

7. Кабели монтажные многожильные, с токопроводящими жилами из медных луженых или медных проволок, с изоляцией (жил, пар или троек) из полимерной композиции, не содержащей галогенов и оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов, маслбензостойкая, в том числе экранированные, в том числе бронированные, в том числе огнестойкие, на напряжение до 500 В, марок: МКШВнг(А)-HF-М, МКЭШВнг(А)-HF-М, МККШВнг(А)-HF-М, МКЭКШВнг(А)-HF-М. Класс пожарной опасности П16.8.1.2.1; МКШВнг(А)-FRHF-М, МКЭШВнг(А)-FRHF-М, МКЭКШВнг(А)-FRHF-М, МККШВнг(А)-FRHF-М. Класс пожарной опасности П16.8.1.2.1

8. Кабели монтажные многожильные, с токопроводящими жилами из медных луженых или медных проволок, с изоляцией (жил, пар или троек) из морозостойкого поливинилхлоридного пластика и оболочкой из морозостойкого поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, в том числе экранированные, в том числе бронированные, на напряжение до 500 В, марок: МКШВнг(А)-ХЛ, МКЭШВнг(А)-ХЛ, МККШВнг(А)-ХЛ, МКЭКШВнг(А)-ХЛ. Класс пожарной опасности П16.8.2.5.4

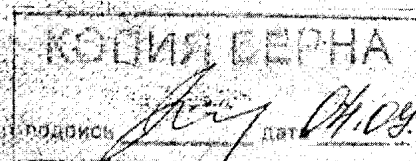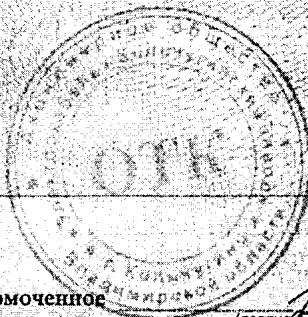

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации
Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

О.Э.Рыбалко
(инициалы, фамилия)

Ю.А.Мордвинов
(инициалы, фамилия)